
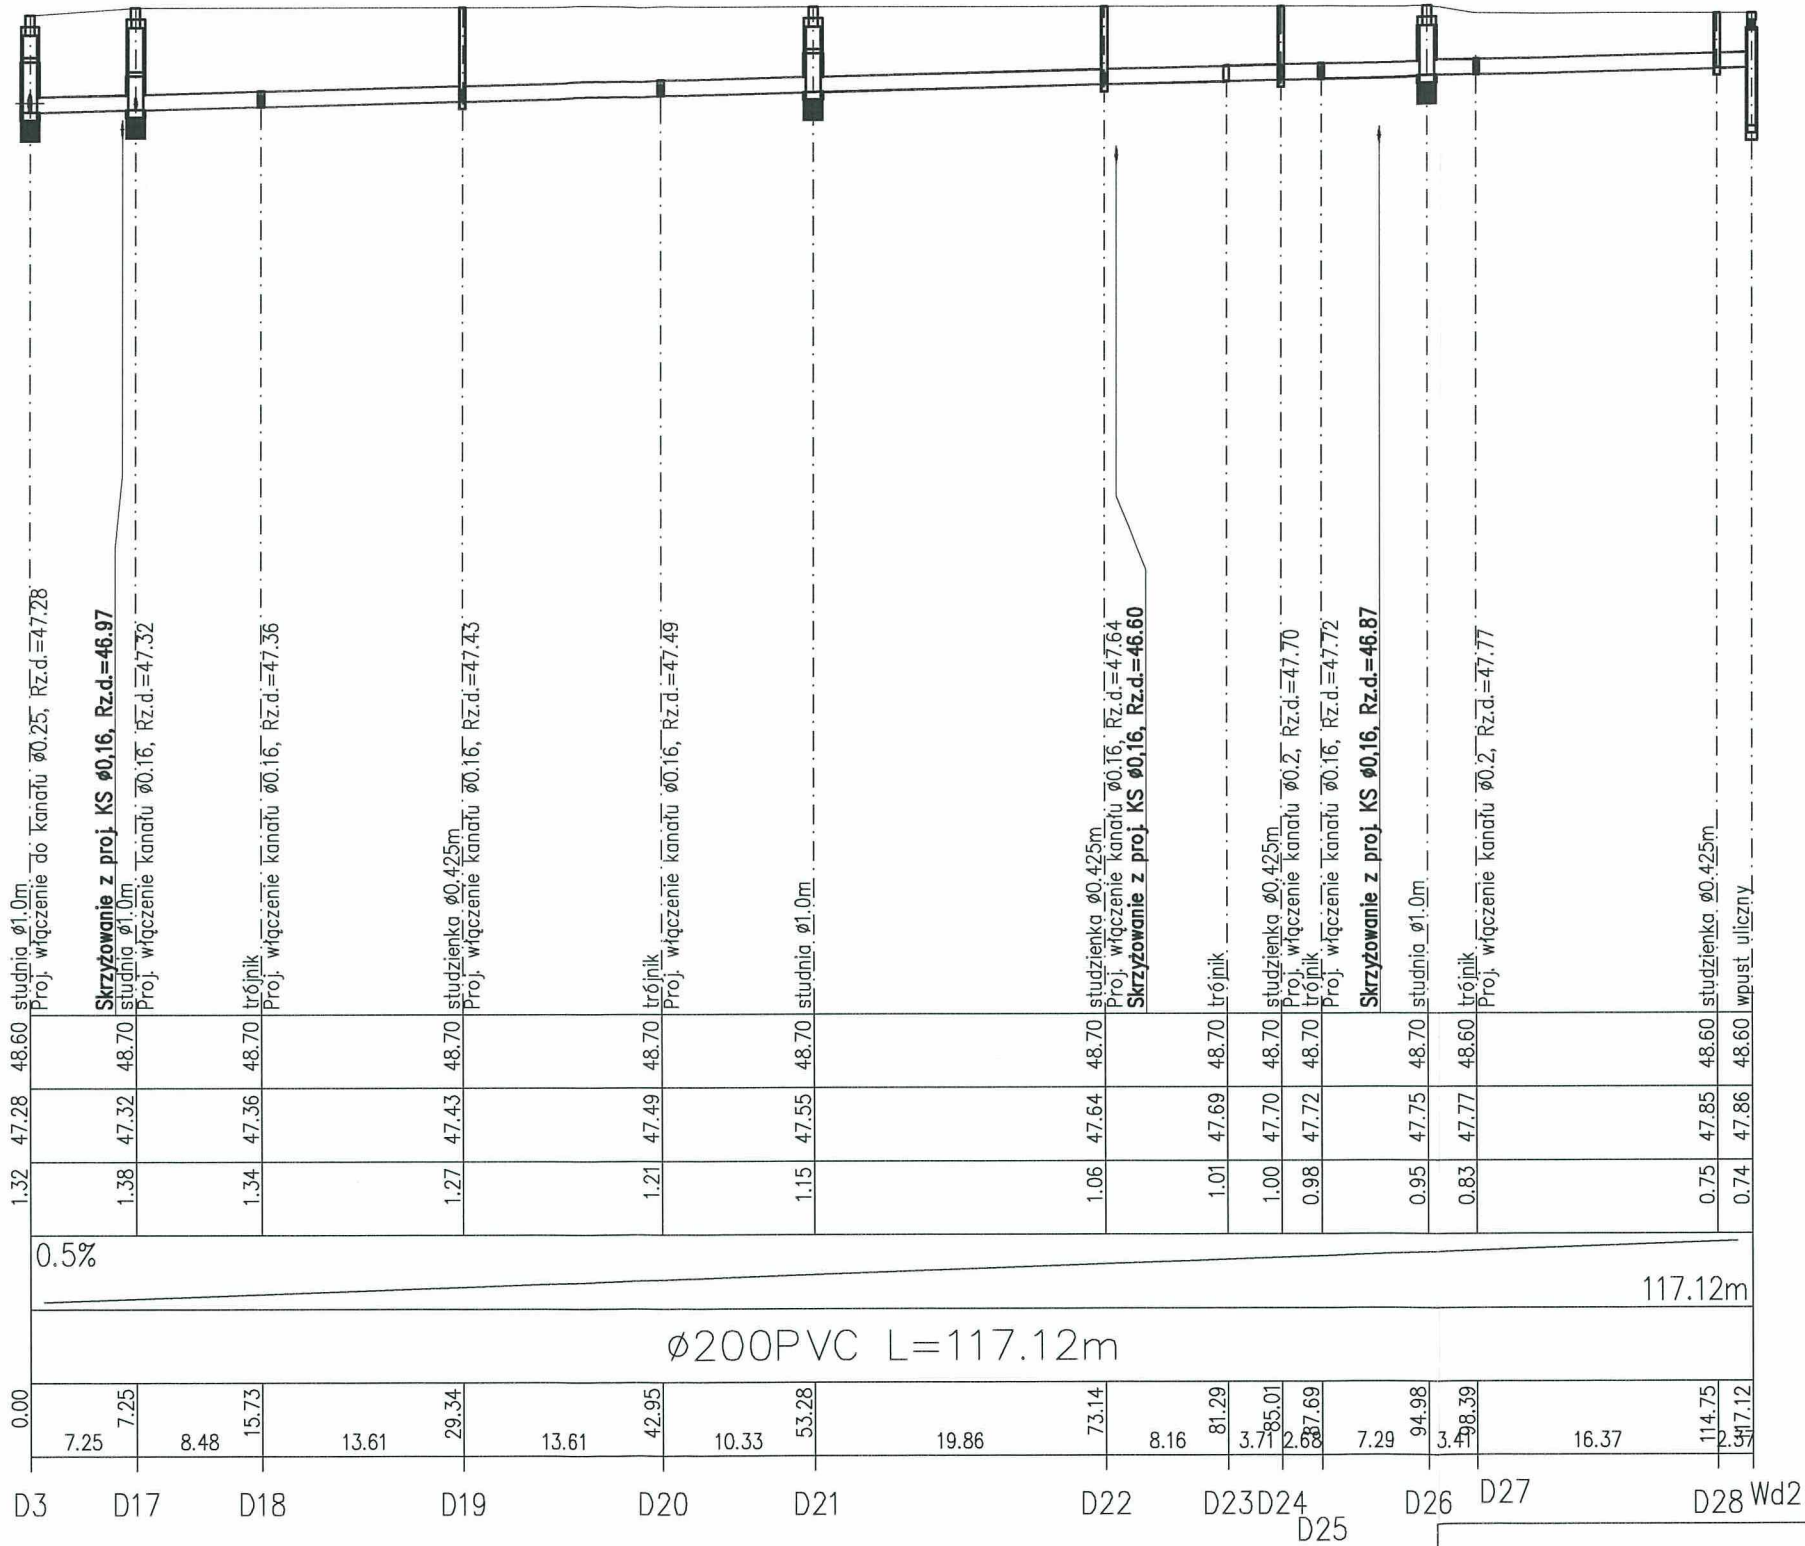


P.P. 35.00 m n.p.m.

|                        |
|------------------------|
| PROJ. RZĘDNA TERENU    |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     |
| ODLEGŁOŚCI             |



UWAGA: Wszystkie spadki i rzędne należy zweryfikować przed rozpoczęciem prac i zakupem materiałów. Odcinki kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej układane z przykryciem mniejszym od 1m należy zaizolować cieplnie np. keramzytem. Instalacje zewnętrzne należy skoordynować z instalacjami wewnętrznymi.

| BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY  |                              |                      |           |
|--|------------------------------|----------------------|-----------|
| ADRES INWESTYCJI:<br>Dz. nr 183/36 Obręb Dołuje                            |                              | NR RYS.              | 8         |
| BRANŻA: SANITARNA  | 05.2017                      | SKALA                | 1:100/500 |
| TEMAT OPRACOWANIA: PROFIL ZEWNĘTRZNEJ<br>INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ |                              | nr upr.              | podpis    |
| PROJEKTANT:  | mgr inż. Piotr Kaczorkiewicz | ZAP/0106/<br>PWOS/10 |           |
| SPRAWDZAJĄCY:  | mgr inż. Patryk Semik        | ZAP/0224/<br>PWOS/10 |           |