




projektowane złącze ZK2x-2P (nr 1) zabudowane przy granicy działki nr 183/36 w Dołuchach

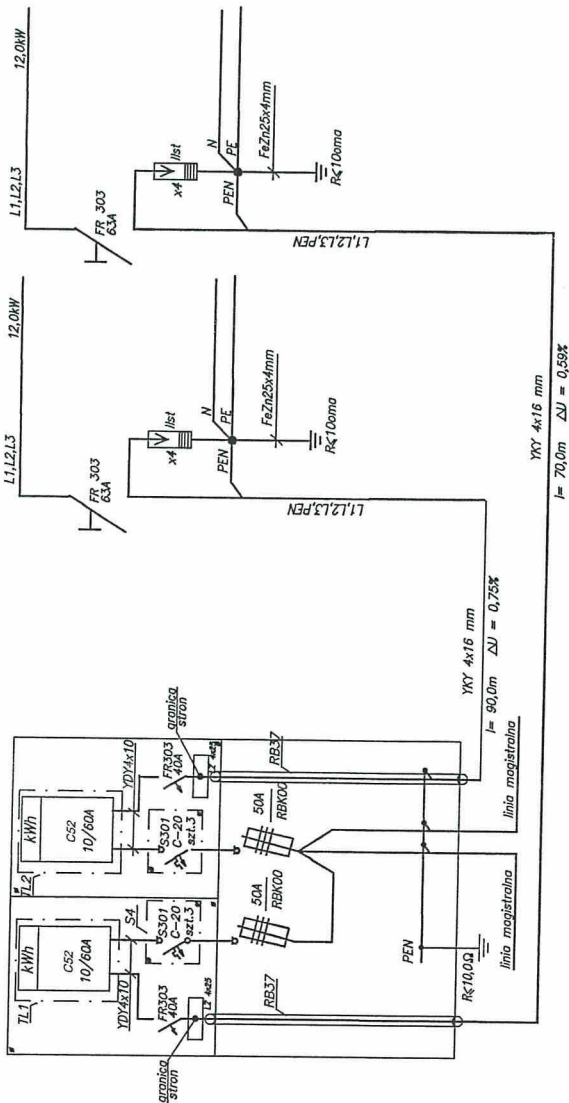


Tablica bezpiecznikowa TG1 w hali magazynowej




Tablica bezpiecznikowa TG2 w hali magazynowej




projektowane złącze ZK2x-2P (nr 2) zabudowane przy granicy działki nr 183/36 w Dołuchach



Tablica bezpiecznikowa TG3 w hali magazynowej



Tablica bezpiecznikowa TG4 w biurach



S4-pokrywa przystosowana do plombowania
wszystkie urządzenia przed licznikowe
przystosować do plombowania

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C

WP nr 40296/2016/OD3/ZR1 z dnia 04.11.2016

INWESTYCJA:	BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY	NR RYS.	2
ADRES INWESTYCJI:	Dz.nr 183/36 Obręb Dołuje	SKALA	nr upr. podpis
BRANŻA:	ELEKTRYKA	02.2017	27/64
TEMAT OPRACOWANIA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT ZASILANIA	inż. HENRYK GALGAŃSKI	mgr.inż. JAN KISIELEWICZ
PROJEKTANT:			
SPRAWDZAJĄCY:			